



# Portale Web Dichiarazioni Scarichi Industriali

## Manuale Utente

*Agg. Dicembre 2024*

# **Attivazione e gestione utenza**

Qualora l'impresa non disponesse già di utenza web per accedere all'area dedicata del Portale Industriali, deve procedere con richiesta di creazione nuova utenza, scrivendo via e-mail a [scarichi.industriali@alfavarese.it](mailto:scarichi.industriali@alfavarese.it) e comunicando contestualmente i seguenti dati necessari:

- Nome e Cognome del referente aziendale (o di chi per essa) che si occuperà della dichiarazione
- Indirizzo mail del referente aziendale (**NON PEC**)
- Ragione sociale dell'azienda e indirizzo della sede operativa oggetto della dichiarazione annuale

**In caso contrario, accedere direttamente alla pagina di accesso sul Portale Web**

Alla creazione dell'utenza viene inviata una email di registrazione all'indirizzo e-mail indicato dall'impresa.



Gentile Mario,

per accedere al portale con il tuo nome utente [mario.rossi@miamail.com](mailto:mario.rossi@miamail.com) puoi usare la seguente password temporanea:

Be!1Zeb1e37

Ti informiamo che al primo accesso potresti non trovare aziende associate, la configurazione dell'utenza è in corso.  
Per proseguire nell'operazione [clicca qui](#).

*Se non riesci a cliccare sul link, puoi proseguire copiando e incollando l'indirizzo seguente nel tuo browser:*  
<https://industriali.alfavarese.it>

*La password temporanea avrà una durata di 90 giorni.*

Un cordiale saluto.

*Davide Bossi*  
Responsabile Ufficio Gestione Utenti Industriali  
[scarichi.industriali@alfavarese.it](mailto:scarichi.industriali@alfavarese.it)

*Ing. Riccardo Bianchi*  
Responsabile Ufficio Tecnico Commerciale  
[produttivi@alfavarese.it](mailto:produttivi@alfavarese.it)

Alla creazione dell'utenza viene inviata un'e-mail di registrazione all'indirizzo indicato dall'impresa.

La mail è inviata dal seguente indirizzo:

[noreply@alfavarese.it](mailto:noreply@alfavarese.it)

con oggetto:

**«Registrazione Alfa Varese»**

**L'utente va attivata entro e non oltre 90 gg dalla ricezione dell'e-mail**; al termine dei 90 gg la password scade.

Per attivare l'utente occorre:

- 1. Cliccare il link al portale contenuto nell'e-mail;**
- 2. Effettuare login con l'indirizzo e-mail e la password temporanea;**
- 3. Nella pagina in cui si viene reindirizzati, impostare la password.**

Una volta effettuata la modifica della password, gli accessi successivi dovranno avvenire con l'indirizzo e-mail indicato e con la nuova password.



## Dichiarazione scarichi industriali

Inserisci i tuoi dati per accedere al portale e gestire le tue dichiarazioni

Indirizzo Email\*

Password\*



Ricordami

Non sono un robot



reCAPTCHA  
Privacy - Termini

[RECUPERA PASSWORD](#) →

[LOGIN](#)

Non hai ricevuto le credenziali di accesso? Puoi richiederle al seguente indirizzo di posta elettronica: [scarichi.industriali@alfavarese.it](mailto:scarichi.industriali@alfavarese.it)





Homepage

## Modifica password

Scegli una nuova password al posto di quella attuale.

Password attuale\*



Nuova password\*




Conferma nuova password\*



SALVA

Nel caso in cui si sia smarrita o dimenticata la password di accesso, è possibile richiedere di reimpostarla tramite l'e-mail del referente aziendale designato, utilizzando il seguente form:

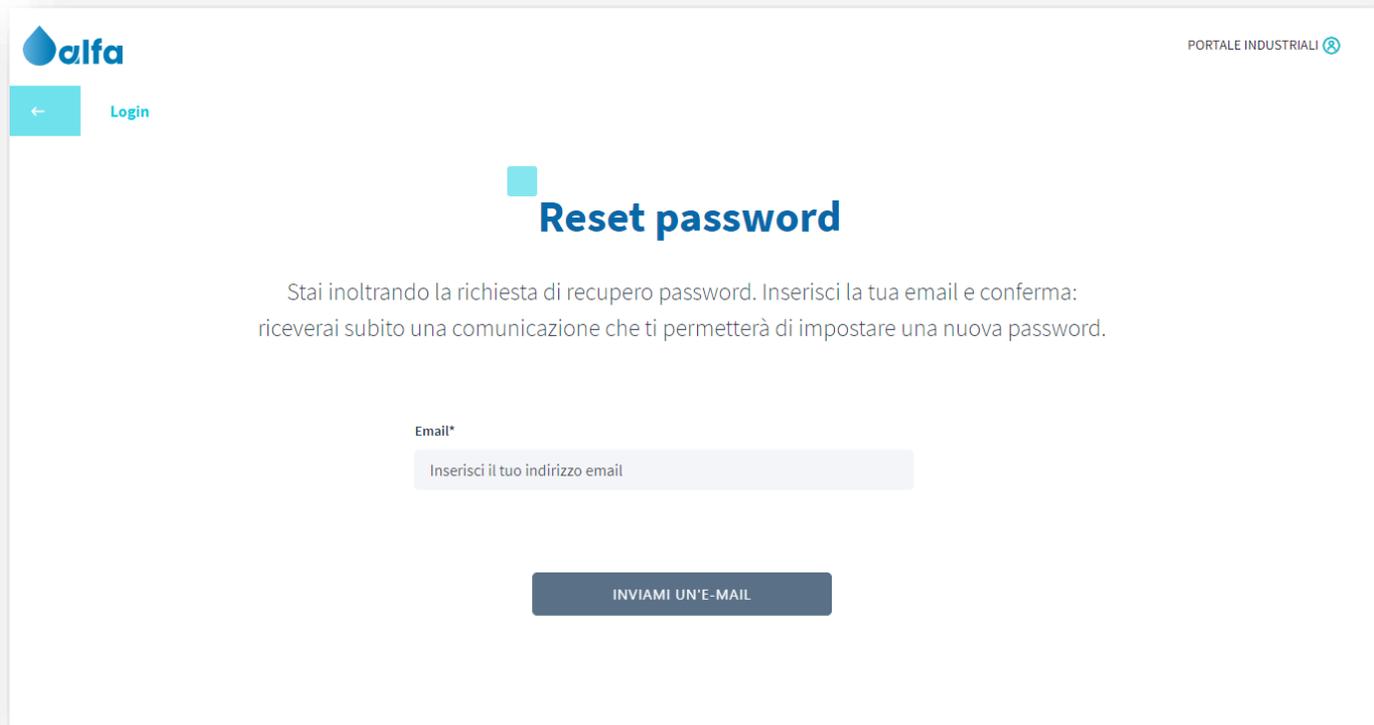

The screenshot shows a web form for password recovery. At the top left is the Alfa logo (a blue water drop icon followed by the text 'alfa'). To its right is a navigation menu with a left arrow and the text 'Login'. In the top right corner, it says 'PORTALE INDUSTRIALI' with a small circular icon containing an 'X'. The main heading is 'Reset password' in a large blue font, preceded by a small blue square. Below the heading is a paragraph: 'Stai inoltrando la richiesta di recupero password. Inserisci la tua email e conferma: riceverai subito una comunicazione che ti permetterà di impostare una nuova password.' Underneath is a label 'Email\*' and a light gray input field with the placeholder text 'Inserisci il tuo indirizzo email'. At the bottom center is a dark blue button with the white text 'INVIAMI UN'E-MAIL'.

# Dashboard

**Portale scarichi industriali**

Selezionando la tua azienda puoi compilare online la denuncia annuale degli scarichi industriali e controllare i dati dell'azienda e delle linee di scarico.

**1** Seleziona la tua azienda  
Azienda: **Rossi S.p.a.**  
BART DELL'AZIENDA →

**2** **Ultime denunce**  
L'ultimo indennario è gennaio 2021. È gennaio e il 1° febbraio di ogni anno si va fino agli scarichi dell'anno precedente. È sempre possibile accedere al portale per visualizzare le denunce già effettuate e modificarle i dati cartacei.  
ESPORTA IN EXCEL → VEDI TUTTE →

**3** **Linee di scarico**  
ESPORTA IN EXCEL →

Numero	Indirizzo	Stato
Scarico S-003765	Via Da Vinci 20, Corsico	MODIFICA
Scarico S-004565	Via Garibaldi 67, Milano	MODIFICA
Scarico S-001597	Via Di Pietro 20, Corsico	MODIFICA

**4** **Archivio pratiche**  
Consulta l'elenco delle pratiche che hai inviato per ricevere la somma o dei dati anagrafici oppure delle linee di scarico.  
VEDI TUTTE →

Pratiche dati aziendali VEDI →  
Pratiche dati linee di scarico VEDI →

## Dashboard

1. Selezione azienda e visualizza/modifica dati anagrafici
2. Visualizza dichiarazioni precedenti ed effettua dichiarazione anno in corso
3. Visualizza e modifica linee di scarico
4. Visualizza pratiche inviate

# Dati Azienda

Seleziona la tua azienda

Azienda | **Rossi S.p.a.** 

**DATI DELL'AZIENDA** 

Dal menù a tendina selezionare l'azienda.

Qualora ad una stessa utenza web siano associate più aziende, dal menù a tendina sarà possibile selezionare l'azienda desiderata.

## I dati dell'azienda

ROSSI S.P.A.

Puoi modificare alcuni dati direttamente nel form. In alcuni casi la modifica non è automatica, ma viene presa in carico per le opportune verifiche.

### Dati dell'azienda Rossi s.p.a

Codice cliente SAFO 0008230957	Partita IVA 01492070154	Codice fiscale 01492070154
Ragione sociale* Diemme srl		
Sede operativa		
Indirizzo sede operativa* Via Da Vinci	Numero civico sede operativa* 52	Comune sede operativa* Milano
Provincia sede operativa* Milano	Cap sede operativa* 201750	
Sede legale		
Indirizzo sede legale Via G. Garibaldi	Numero civico sede legale 75	Comune sede legale Milano
Provincia sede legale Milano	Cap sede legale 201749	
N° addetti 3	Bacino di depurazione Milano	Giorni lavorativi 10
Tipologia di produzione Alimentare		

Per i dati non modificabili direttamente nel form è necessario inviare una richiesta. [AVVIA LA PROCEDURA](#)

SALVA

Recapiti +

Titolare scarico +

## Dati dell'azienda

In questa sezione è possibile visualizzare i dati relativi all'azienda selezionata ed eventualmente modificarli.

I campi indicati con il simbolo  possono essere modificati in autonomia dall'utente.

I campi indicati con il simbolo  identificano modifiche che necessitano la preventiva validazione dagli uffici competenti.

Al fine di poter procedere alla richiesta di modifica ed alla successiva validazione sarà necessario trasmettere la documentazione richiesta selezionando la frase «**AVVIA LA PROCEDURA**»

## Richiesta modifica dati

Seleziona i dati che desideri modificare, inserisci le correzioni e allega la relativa documentazione. Le modifiche vengono verificate dai nostri operatori prima di essere approvate.



Dati dell'azienda **test again rs**

Partita IVA  Codice fiscale

Ragione sociale\*

Sede legale

Indirizzo sede legale  Numero civico sede legale  Comune sede legale

Provincia sede legale  Cap sede legale

Tipologia di produzione

Recapiti  +

Titolare scarico  +

< INDIETRO

Dovranno essere compilati i soli campi di cui si vuole richiedere la modifica.

Gli altri campi dovranno essere lasciati vuoti. **L'unico campo sempre obbligatorio è quello relativo alla ragione sociale.**

**Nel caso in cui venga modificata la P.IVA si procederà d'ufficio alla cessazione del cliente in essere e alla generazione di un nuovo cliente.**

**Nel caso in cui venga modificata solo la Ragione Sociale ma non la P.IVA, l'aggiornamento dell'anagrafica viene lavorato dagli uffici competenti.**

**E' necessario trasmettere copia della voltura dell'autorizzazione allo scarico / presa d'atto dell'autorità competente, allegandola nella pagina del portale che si visualizza dopo aver selezionato il tasto «AVANTI» (vedi slide successive)**

**NB:** nella sezione recapiti, il campo «Email recapito verbale controllo» indica l'indirizzo e-mail a cui verrà spedito il verbale di campionamento/sopralluogo redatto durante i controlli dei tecnici ALFA.

## Richiesta modifica dati

Seleziona i dati che desideri modificare, inserisci le correzioni e allega la relativa documentazione. Le modifiche vengono verificate dai nostri operatori prima di essere approvate.



### Carica la documentazione

#### Ragione sociale

Carica uno o più documenti (formato PDF,JPEG,PNG - massimo 4 MB) per le modifiche.

🕒 Allegare una copia di : Voltura / Comunicazione agli enti del cambio / Visura camerale

Documento 1 \*

Documento



< INDIETRO

AVANTI

Qualsiasi modifica che necessiti della preventiva approvazione degli uffici competenti richiede l'inserimento a sistema di documentazione specifica che andrà inserita nell'apposita sezione della pagina accanto evidenziata.

**Linee di scarico**

## Linee di scarico

ESPORTA IN EXCEL →

### Scarico S-003765

N°CLIENTE	CODICE SCARICO
264162	S-003765

INDIRIZZO ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA  
Via Da Vinci 10, Corsico

TIPI DI REFLUI  
Industriali

MODIFICA

### Scarico S-004565

N°CLIENTE	CODICE SCARICO
954256	S-004565

INDIRIZZO ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA  
Via Garibaldi 67, Milano

TIPI DI REFLUI  
Industriali

MODIFICA

### Scarico S-001597

N°CLIENTE	CODICE SCARICO
349236	S-001597

INDIRIZZO ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA  
Via Di Pietro 20, Corsico

TIPI DI REFLUI  
Industriali

MODIFICA

In questa sezione sono elencate tutte le linee di scarico associate alla singola azienda.

**La linea di scarico identifica una tipologia di reflujo industriale che verrà fatturata sulla base della qualità e della quantità immessa in fognatura.**

Potrebbero esserci più linee di scarico associate al medesimo allacciamento in pubblica fognatura.

Ad esempio un'azienda scarica attraverso un unico allaccio in fognatura sia le acque di processo derivanti dall'impianto di trattamento che le acque di raffreddamento. Avrà, dunque, due distinte linee di scarico in quanto la quantità e la qualità delle due tipologie di reflujo sono diverse, con un diverso impatto economico

## Modifica linea di scarico

Puoi modificare i dati direttamente nel form. In alcuni casi la modifica non è automatica, ma viene presa in carico per le opportune verifiche.



### Scarico 1

CODICE SCARICO  
S-026304

N° CLIENTE ⓘ  
5000017163

#### Dati allaccio alla fognatura

INDIRIZZO ALLACCIO ALLA FOGNATURA  
Via Rossi

NUMERO CIVICO ALLACCIO ALLA FOGNATURA  
2

COMUNE ALLACCIO ALLA FOGNATURA  
VERMEZZO CON ZELO

CAP ALLACCIO ALLA FOGNATURA  
20222

PROVINCIA ALLACCIO ALLA FOGNATURA  
MI

CLASSIFICAZIONE  
INDUSTRIAL

PORTATA AUTORIZZAZIONE ANNUA  
-



PORTATA AUTORIZZAZIONE GIORNALIERA  
-



DATA INIZIO FORNITURA  
26/09/2022



DATA FINE FORNITURA  
-



ⓘ Da compilare solo in caso di cessazione nel corso dell'anno

#### NOTE

TESTTTT



SALVA

All'interno di ogni linea di scarico è possibile verificare le informazioni relative a:

- ubicazione dello scarico;
- codice cliente indicato in fattura;
- portata annua di scarico autorizzata;
- portata giornaliera di scarico autorizzata;
- data di inizio fornitura;
- data di fine fornitura;
- eventuali note.

Sarà possibile richiedere la modifica delle sezioni in cui sono presenti il simboli  o , con le stesse modalità di gestione sopra indicate.

## Modifica linea di scarico

Puoi modificare i dati direttamente nel form. In alcuni casi la modifica non è automatica, ma viene presa in carico per le opportune verifiche.



Inserisci i dati corretti

Portata autorizzazione annua

Data inizio fornitura

Inserisci la data di inizio fornitura



Portata autorizzazione giornaliera

Data fine fornitura

Inserisci la data di inizio fornitura



CONTINUA

Qualora nell'autorizzazione non fosse specificata la portata di ciascuna linea di scarico, la portata complessiva autorizzata verrà suddivisa equamente sulle linee di scarico presenti.

**La data di inizio fornitura sarà già popolata per tutte le linee di scarico.**

**NB:** La Data Inizio Fornitura può essere variata, se necessario, solo per modifiche intervenute nel corso dell'anno oggetto della dichiarazione (nel caso in questione, anno 2024).

**Nel caso in cui compaia una Data Inizio Fornitura antecedente o uguale al 31/12/2023, non vanno apportate modifiche.**

# **Autodichiarazione**

## Ultime dichiarazioni

L'invio della dichiarazione è previsto tra il 1° gennaio e il 28 febbraio di ogni anno e si riferisce agli scarichi dell'anno precedente. È sempre possibile accedere al portale per visualizzare le dichiarazioni già effettuate e modificare i dati dell'azienda.

[VEDI TUTTE →](#)

  
**N°/2023**  
Stato dichiarazione: **DISPONIBILE**  
Anno di riferimento: **2023**  
Azienda: **PERSTORP SPA**  
[NUOVA DICHIARAZIONE](#)

  
**N°03464767/2022**  
Stato dichiarazione: **CHIUSA**  
Anno di riferimento: **2022**  
Azienda: **PERSTORP SPA**  
[SCARICA PDF →](#)

La dichiarazione annuale potrà essere presentata **dal 01 Gennaio al 28 Febbraio di ogni anno**, con riferimento a quanto scaricato nell'anno precedente.

Sarà possibile presentare una nuova dichiarazione solo nell'intervallo previsto; **scaduto tale termine non sarà possibile inserire una nuova denuncia.**

Sarà sempre possibile consultare la dichiarazione degli anni precedenti, a partire dal 2022.

## Nuova Dichiarazione

vermezzo test

1 2 3 4

Anagrafica

### Dati dell'azienda vermezzo test

Codice cliente SAFO	Partita IVA	Codice fiscale	Ragione sociale	
0010405926		RSSRST80A01F205Z	vermezzo test	

---

Sede operativa

Indirizzo sede operativa	Numero chivo sede operativa	Comune sede operativa	Provincia sede operativa	Cap sede operativa
via rossi	2	VERMEZZO CON ZELO	MI	20222

---

Sede legale

Indirizzo sede legale	Numero chivo sede legale	Comune sede legale	Provincia sede legale	Cap sede legale

---

N° addetti

Bacino di depurazione	Giorni lavorativi	Tipologia di produzione	
VERMEZZO CON ZELO		Acqua di falda	

---

Descrizione produzione

---

Recapiti

Telefono fisso	Cellulare	Email recapito fattura	Email recapito verbale controllo	PEC
				pec@pec.it

---

Titolare scarico

Nome	Cognome	Codice fiscale

Se i dati dell'azienda non sono aggiornati puoi modificarli [qui](#).

AVANTI

La prima sezione della dichiarazione è un riepilogo dei dati aziendali, modificabili in qualsiasi momento.

Qualora alcuni dati indicati in questa sezione non dovessero essere aggiornati sarà possibile tornare indietro e richiederne la modifica.

Fintanto che la modifica non verrà validata dagli uffici competenti, in questa sezione saranno visibili i dati precedenti la modifica.

**Nuova Dichiarazione**  
vermezzo test

1 — 2 (Approvvigionamenti) — 3 — 4

Aggiungi almeno un approvvigionamento e inserisci i dati che ti vengono richiesti.

**Approvvigionamenti**

Approvvigionamento Acquedotto	✔ Completo	MODIFICA →	🗑️
Approvvigionamento Acquedotto	✔ Completo	MODIFICA →	🗑️
Approvvigionamento	⚠ Non compilato	MODIFICA →	🗑️

AGGIUNGI NUOVO APPROVVIGIONAMENTO ➕

**SALVA IN BOZZA**

Puoi salvare i dati inseriti fin qui e riprendere la compilazione in un secondo momento.

La seconda sezione della dichiarazione è relativa agli approvvigionamenti idrici.

**Non sarà possibile procedere senza aver inserito almeno 1 approvvigionamento.**

Dovranno essere inseriti TUTTI gli approvvigionamenti aziendali: acquedotto, pozzo privato, corso idrico, etc.

Sarà possibile:

- **modificare approvvigionamenti già inseriti e/o eliminarli;**
- **salvare una bozza della dichiarazione e riprenderla in un secondo momento.**

Per accedere alla sezione successiva tutti gli approvvigionamenti dovranno essere in stato «Completo».

## Nuova Dichiarazione

vermezzo test

1 — 2 — 3 — 4

Approvvigionamenti

Aggiungi almeno un approvvigionamento e inserisci i dati che ti vengono richiesti. Al termine della procedura di dichiarazione verrà generato un documento in formato PDF.

**Quale approvvigionamento vuoi inserire?**

Acquedotto  Autonomo

Può essere di diverse tipologie come pozzi privati, sorgenti, acque giovane, fiumi e contatori condominiali

**Inserisci dati dell'approvvigionamento**

Codice cliente \*

Inserisci il tuo codice cliente

Letture contatore al 31/12 (+/- 15 gg)\*  m<sup>3</sup>  Allega foto contatore\*

Inserisci il valore della lettura Allega foto

La foto non deve superare i 2MB

Hai rilevato la lettura del contatore anche in una data differente dal 31/12? Puoi inserirla nei campi qui sotto:

Data lettura contatore  Seleziona la data della lettura  Letture contatore in data differente

Inserisci il valore della lettura m<sup>3</sup>

**È stato cambiato il contatore dell'approvvigionamento nel corso dell'anno?**

Sì  No

\*Campi obbligatori

[← INDIETRO](#) [CONTINUA](#)

**SALVA IN BOZZA**

Puoi salvare i dati inseriti fin qui e riprenderti la compilazione in un secondo momento.

Le due opzioni principali di approvvigionamento sono «acquedotto» e «autonomo».

**Per i PRELIEVI DA ACQUEDOTTO dovrà essere indicato:**

- **il codice cliente** (presente sulle copie delle fatture);
- **una lettura del contatore in data 31/12 dell'anno di riferimento della dichiarazione** ( $\pm 15$  giorni - per esempio una lettura al 20 Dicembre o una lettura al 14 Gennaio - e non necessariamente al 31/12);
- **una fotografia del contatore in cui sia visibile la lettura di cui sopra.**

Nella dichiarazione è possibile indicare anche letture in date differenti ed eventuali cambi del contatore specificando:

- **la lettura e la data di rimozione del vecchio contatore;**
- **la lettura e la data di installazione del nuovo contatore.**

## Nuova Dichiarazione

vermezzo test

1 — 2 — 3 — 4

Approvvigionamenti

Aggiungi almeno un approvvigionamento e inserisci i dati che ti vengono richiesti. Al termine della procedura di dichiarazione verrà generato un documento in formato PDF.

**Quale approvvigionamento vuoi inserire?**

Acquedotto  Autonomo

Può essere di diverse tipologie come pozzi privati, sorgenti, acque piovane, fiumi e contatori condominiali

**Inserisci dati dell'approvvigionamento**

Codice cliente\*

Inserisci il tuo codice cliente

Letture contatore al 31/12 (± 15 gg)\*  m<sup>3</sup>  Alligere foto contatore\*

Inserisci il valore della lettura  Alliggi foto

La foto non deve superare i 2MB

Hai rilevato la lettura del contatore anche in una data differente dal 31/12? Puoi inserirla nei campi qui sotto:

Data lettura contatore  Seleziona la data della lettura

Letture contatore in data differente  m<sup>3</sup>

Inserisci il valore della lettura

**È stato cambiato il contatore dell'approvvigionamento nel corso dell'anno?**

Sì  No

\*Campi obbligatori

[< INDIETRO](#) [CONTINUA](#)

**SALVA IN BOZZA**

Puoi salvare i dati inseriti fin qui e riprendere la compilazione in un secondo momento.

Per i PRELIEVI AUTONOMI dovrà essere indicata:

- **la codifica dell'approvvigionamento** (per esempio SIF nel caso di pozzi);
- **una lettura del contatore in data 31/12** ( $\pm 15$  giorni - per esempio una lettura al 20 Dicembre o una lettura al 14 Gennaio - e non necessariamente al 31/12);
- **una fotografia del contatore in cui sia visibile la lettura di cui sopra.**

Nella dichiarazione è possibile indicare anche letture in date differenti ed eventuali cambi del contatore specificando:

- **la lettura e la data di rimozione del vecchio contatore;**
- **la lettura e la data di installazione del nuovo contatore.**

**NB:** Per ogni punto di approvvigionamento inserito (acquedotto/pozzo/ecc.) dovranno essere indicati sia il consumo annuo che la tipologia d'uso (esclusivamente domestico / esclusivamente industriale / uso misto / antincendio).

**Nuova Dichiarazione**  
vermezzo test

1 — 2 — 3 — 4  
Scarichi

È obbligatorio presentare la dichiarazione per ogni scarico associato al tuo profilo.

**Linee di scarico**

S-026304	⚠ Non compilato	INSERISCI I DATI →
----------	-----------------	--------------------

< INDIETRO

AVANTI

**SALVA IN BOZZA**

Puoi salvare i dati inseriti fin qui e riprendere la compilazione in un secondo momento.

La terza sezione della dichiarazione è quella relativa all’inserimento dei dati necessari per la quantificazione del volume scaricato da ciascuna linea di scarico.

Sarà possibile salvare la dichiarazione in bozza e riprenderla in un secondo momento.

## Nuova Dichiarazione

SISMA SPA

1 — 2 — 3 Scarichi — 4

È obbligatorio presentare la dichiarazione per ogni scarico associato al tuo profilo. Inserisci i dati richiesti e, una volta completata la procedura del primo scarico, potrai passare a quello successivo

Dati Scarico 1: S-004433

**È presente il misuratore dello scarico?**

Sì  No

Letture misuratore scarico al 31/12[+/- 15gg]*	<input type="radio"/>	Allegare foto misuratore*	<input type="radio"/>
Inserisci il valore della lettura	m <sup>3</sup>	Allega foto	<input type="text"/>
		La foto non deve superare i 2MB. (.jpg, .jpeg, .png, .svg, .pdf, .doc, .docx)	
Totale m <sup>3</sup> reflui industriali scaricati*	<input type="radio"/>	Totale m <sup>3</sup> detratti (Non scaricati)*	<input type="radio"/>
Inserisci valore volume	m <sup>3</sup>	Inserisci valore totale m <sup>3</sup> detratti	m <sup>3</sup>
Totale m <sup>3</sup> domestici (Scaricati)*	<input type="radio"/>		
Inserisci valore totale m <sup>3</sup> domestici	m <sup>3</sup>		

Hai rilevato la lettura del misuratore scarico anche in una data differente dal 31/12? Puoi inserirla nei campi qui sotto:

Data lettura misuratore scarico	Letture misuratore scarico in data differente
Seleziona la data della lettura	Inserisci il valore della lettura

## Misuratore del volume di scarico presente

Se presente sarà necessario indicare:

- **lettura del misuratore in data 31/12** (±15 giorni – es. una lettura al 20 Dicembre o una lettura al 14 Gennaio - e non necessariamente al 31/12)
- **fotografia del misuratore** con visibile la lettura

Possono essere inserite ulteriori letture effettuate nel corso dell'anno.

## NOTE:

**Volume approvvigionato = Mc Reflui Industriali scaricati + Mc Detratti + Mc Domestici**

**Mc Reflui Industriali scaricati = acque reflue industriali scaricate in pubblica fognatura nel corso dell'anno oggetto della dichiarazione**

## È presente il misuratore dello scarico?

Sì  No

Letture misuratore scarico al 31/12(+/- 15gg)\*



Inserisci il valore della lettura

Totale m<sup>3</sup> reflui industriali scaricati\*



Inserisci valore volume

Totale m<sup>3</sup> domestici (Scaricati)\*



Inserisci valore totale m<sup>3</sup> domestici

Allegare foto misuratore\*



Allega foto



La foto non deve superare i 2MB. (.jpg, jpeg, png, svg, pdf, doc, docx)

Totale m<sup>3</sup> detratti (Non scaricati)\*



Inserisci valore totale m<sup>3</sup> detratti

## Misuratore del volume di scarico presente

### Sarà possibile:

- indicare i **Mc Detratti**, ossia la quota di acqua che viene approvvigionata ma non scaricata in pubblica fognatura (es: acqua scaricata in corso idrico, dispersa nel prodotto, evaporata, smaltita come rifiuto, etc.)
- indicare i **Mc Domestici scaricati in pubblica fognatura** (quota consumo civile + eventuali acque reflue assimilate)

### NOTE:

- la quota consumo civile (acqua per servizi igienici, spogliatoi, eventuali mense, etc.), in caso di punti di approvvigionamento ad uso misto (acqua prelevata viene impiegata sia per usi industriali che per usi civili) deve essere sempre indicata.
- le acque reflue assimilate al domestico vanno indicate solo se dichiarate assimilate e/o comunicate come tali all'ATO, a seguito di apposita istanza, come da normativa vigente

## Nuova Dichiarazione

SISMA SPA

1

2

3

4

Scarichi

È obbligatorio presentare la dichiarazione per ogni scarico associato al tuo profilo. Inserisci i dati richiesti e, una volta completata la procedura del primo scarico, potrai passare a quello successivo

Dati Scarico 1: S-004433

### È presente il misuratore dello scarico?

Sì  No

Letture misuratore scarico al 31/12(+/- 15gg)\*

Inserisci il valore della lettura

m<sup>3</sup>

Totale m<sup>3</sup> reflui industriali scaricati\*

Inserisci valore volume

m<sup>3</sup>

Totale m<sup>3</sup> domestici (Scaricati)\*

Inserisci valore totale m<sup>3</sup> domestici

m<sup>3</sup>

Allegare foto misuratore\*

Allega foto

m<sup>3</sup>

La foto non deve superare i 2MB. (jpg, jpeg, png, svg, pdf, doc, docx)

Totale m<sup>3</sup> detratti (Non scaricati)\*

Inserisci valore totale m<sup>3</sup> detratti

m<sup>3</sup>

m<sup>3</sup>

Hai rilevato la lettura del misuratore scarico anche in una data differente dal 31/12? Puoi inserirla nei campi qui sotto:

Data lettura misuratore scarico

Seleziona la data della lettura



Letture misuratore scarico in data differente

Inserisci il valore della lettura

m<sup>3</sup>

### Misuratore del volume di scarico non presente

In tale caso, chiaramente, non possono essere indicate letture.

In ogni caso, vale che:

**Volume approvvigionato = Mc Reflui Industriali scaricati + Mc Detratti + Mc Domestici**

**Mc Reflui Industriali scaricati = acque reflue industriali scaricate in pubblica fognatura nel corso dell'anno oggetto della dichiarazione**

## È presente il misuratore dello scarico?

Sì  No

Totale m<sup>3</sup> reflui industriali scaricati\*

Inserisci valore volume

Totale m<sup>3</sup> domestici (Scaricati)\*

Inserisci valore totale m<sup>3</sup> domestici

Totale m<sup>3</sup> detratti (Non scaricati)\*

Inserisci valore totale m<sup>3</sup> detratti

## Misuratore del volume di scarico non presente

### Sarà possibile:

- indicare i **Mc Detratti**, ossia la quota di acqua che viene approvvigionata ma non scaricata in pubblica fognatura (es: acqua scaricata in corso idrico, dispersa nel prodotto, evaporata, smaltita come rifiuto, etc.)
- indicare i **Mc Domestici scaricati in pubblica fognatura** (quota consumo civile + eventuali acque reflue assimilate)

### NOTE:

- la quota consumo civile (acqua per servizi igienici, spogliatoi, eventuali mense, etc.), in caso di punti di approvvigionamento ad uso misto (acqua prelevata viene impiegata sia per usi industriali che per usi civili) deve essere sempre indicata.
- le acque reflue assimilate al domestico vanno indicate solo se dichiarate assimilate e/o comunicate come tali all'ATO, a seguito di apposita istanza, come da normativa vigente

## Nuova Dichiarazione

SISMA SPA

1 2 3 4

È obbligatorio presentare la dichiarazione per ogni scarico associato al tuo profilo. Inserisci i dati richieste, una volta completata la procedura del primo scarico, potrai passare a quello successivo.

Dati Scarico 1: S-00433

Relazione tecnica

**Istruzioni di compilazione dei campi e relazione tecnica**

- Qualora parte dell'acqua prelevata non sia stata scaricata in fognatura (detrattori), è necessario allegare una relazione tecnica a supporto delle detrazioni richieste (es. acqua smaltita come rifiuto, acqua evaporata, acqua utilizzata nel prodotto, acqua dispersa durante le lavorazioni, etc). In caso contrario valorizzare il campo "Totale m<sup>3</sup> detratti" con il numero 0; in tal caso non è necessario allegare la relazione tecnica di cui sopra.
- Non sono accettabili detrazioni stimate, in percentuale, forfettarie e comunque non adeguatamente giustificate. In tal caso il volume dei reflui industriali scaricato attribuito sarà pari al 100% del prelievo autorizzato.
- Nella relazione tecnica, qualora presentata, è obbligatorio indicare il quantitativo di reflui domestici. Il gestore del sistema idrico integrato calcola tale quantitativo utilizzando la formula: n° addetti x giorni lavorativi x 0,08 m<sup>3</sup>/giorno.
- In caso di reflui industriali assimilati al domestico, nella relazione tecnica è necessario indicare dettagliatamente le quote assimilate (con quantitativi suddivisi per tipologia). La sommatoria dei volumi di reflui domestici e reflui industriali assimilati ai domestici scaricati in pubblica fognatura deve essere pari al valore inserito nel campo "totale m<sup>3</sup> domestico".
- In caso di più scarichi industriali sarà sufficiente indicare le detrazioni una sola volta ovvero su un unico scarico.

Allegare documenti PDF della relazione tecnica e formulari smaltimento rifiuti in allegati separati o in un documento unico.

Allega documenti 1

Allega i documenti

La dichiarazione ha una durata massima di 48h (pdf, doc, docx, xls, xlsx, pptx)

**Se non presenti detrazioni ed il 100% dell'acqua prelevata viene scaricata in pubblica fognatura come refluo industriale, si dovrà inserire il valore 0 (zero) nel campo «Mc Detratti».**

Si ricorda che non sono valide detrazioni forfettarie, stimate e/o percentuali, ma devono essere rendicontate e/o misurate nel dettaglio, nella relazione tecnica da allegare insieme alla dichiarazione.

## Nuova Dichiarazione

SISMA SPA

1 — 2 — 3 Scarichi — 4

È obbligatorio presentare la dichiarazione per ogni scarico associato al tuo profilo. Inserisci i dati richiesti e, una volta completata la procedura del primo scarico, potrai passare a quello successivo

Dati Scarico 1: S-004433 +

Relazione tecnica -

### Istruzioni di compilazione dei campi e relazione tecnica

- Qualora parte dell'acqua prelevata non sia stata scaricata in fognatura (detrazioni), è necessario allegare una relazione tecnica a supporto delle detrattioni richieste (es. acqua smaltita come rifiuto, acqua evaporata, acqua utilizzata nel prodotto, acqua dispersa durante le lavorazioni, etc). In caso contrario valorizzare il campo "Totale m<sup>3</sup> detratti" con il numero 0; in tal caso non è necessario allegare la relazione tecnica di cui sopra.
- Non sono accettate detrattioni stimate, in percentuale, forfettarie e comunque non adeguatamente giustificate. In tal caso il volume dei reflui industriali scaricato attribuito sarà pari al 100% del prelevato/autorizzato.
- Nella relazione tecnica, qualora presentata, è obbligatorio indicare il quantitativo di reflui domestici. Il gestore del sistema idrico integrato calcola tale quantitativo utilizzando la formula: n° addetti x giorni lavorativi x 0,09 m<sup>3</sup>/giorno.
- In caso di reflui industriali assimilati al domestico, nella relazione tecnica è necessario indicare dettagliatamente le quote assimilate (con quantitativi suddivisi per tipologia). La sommatoria dei volumi di reflui domestici e reflui industriali assimilati ai domestici scaricati in pubblica fognatura deve essere pari al valore inserito nel campo "totale m<sup>3</sup> domestici".
- In caso di più scarichi industriali sarà sufficiente indicare le detrattioni una sola volta ovvero su un unico scarico.

Allegare documenti PDF della relazione tecnica e formulari smaltimento rifiuti in allegati separati o in un documento unico

Allega documento 1

Allega i documenti  

Le dimensioni file non devono eccedere i 4MB. (pdf, doc, docx, xls,xlsx, p7m)

Qualora parte dell'acqua prelevata venga destinata ad usi domestici (quota civile), al fine del calcolo della relativa detrattione, si potrà quantificare come: **0,09 m<sup>3</sup>/giorno x n° addetti x n° giorni lavorativi.**

**Il gestore si riserva di valutare la rilevanza di tale quota e quindi l'opportunità di procedere con una fatturazione dedicata.**

**Nel caso in cui fossero presenti scarichi di acque reflue assimilate al domestico, si dovranno quantificare anche tali volumi per i quali verrà applicata la relativa tariffa (tariffa domestica), solo se dichiarate assimilate e/o comunicate come tali all'ATO, a seguito di apposita istanza, come da normativa vigente**

Dati Scarico 1: S-004433



Relazione tecnica



### Istruzioni di compilazione dei campi e relazione tecnica

- Qualora parte dell'acqua prelevata non sia stata scaricata in fognatura (detrazioni), è necessario allegare una relazione tecnica a supporto delle detrazioni richieste (es. acqua smaltita come rifiuto, acqua evaporata, acqua utilizzata nel prodotto, acqua dispersa durante le lavorazioni, etc). In caso contrario valorizzare il campo "Totale m<sup>3</sup> detratti" con il numero 0; in tal caso non è necessario allegare la relazione tecnica di cui sopra.
- Non sono accettate detrazioni stimate, in percentuale, forfettarie e comunque non adeguatamente giustificate. In tal caso il volume dei reflui industriali scaricato attribuito sarà pari al 100% del prelevato/autorizzato.
- Nella relazione tecnica, qualora presentata, è obbligatorio indicare il quantitativo di reflui domestici. Il gestore del sistema idrico integrato calcola tale quantitativo utilizzando la formula:  $n^{\circ}$  addetti x giorni lavorati x 0,09 m<sup>3</sup>/giorno.
- In caso di reflui industriali assimilati al domestico, nella relazione tecnica è necessario indicare dettagliatamente le quote assimilate (con quantitativi suddivisi per tipologia). La sommatoria dei volumi di reflui domestici e reflui industriali assimilati ai domestici scaricati in pubblica fognatura deve essere pari al valore inserito nel campo "totale m<sup>3</sup> domestici".
- In caso di più scarichi industriali sarà sufficiente indicare le detrazioni una sola volta ovvero su un unico scarico.

Allegare documenti PDF della relazione tecnica e formulari smaltimento rifiuti in allegati separati o in un documento unico

Allega documento 1

Allega i documenti



Le dimensioni file non devono eccedere i 4MB. (pdf, doc, docx, xls, xlsx, p7m)

Aggiungi altro

## Nuova Dichiarazione

vermezzo test

1 — 2 — 3 **Scarico** — 4

È obbligatorio presentare la dichiarazione per ogni scarico associato al tuo profilo. Inserisci i dati richiesti e, una volta completata la procedura del primo scarico, potrai passare a quello successivo

Dati Scarico 1: S-026304 +

Relazione tecnica +

Dati misuratore -

**È stato installato o cambiato il misuratore dello scarico nel corso dell'anno?**

Sì  No

Letture vecchio misuratore al cambio\*      Data lettura vecchio misuratore al cambio\*

Inserisci valore lettura m³      Seleziona data lettura

Allegare foto del vecchio misuratore alla data del cambio?

Allega foto

Le foto non devono superare i 2MB

Letture nuovo misuratore al cambio\*      Data lettura nuovo misuratore al cambio\*

Inserisci valore lettura m³      Seleziona data lettura

Allegare foto del nuovo misuratore alla data del cambio?

Allega foto

Le foto non devono superare i 2MB

Dati delle analisi +

\*Campi obbligatori

[← INDIETRO](#) [CONTINUA](#)

**SALVA IN BOZZA**

Può salvare i dati inseriti fin qui e riprendere la compilazione in un secondo momento.

**In caso di sostituzione del misuratore allo scarico nel corso dell'anno**, sarà necessario indicare la lettura e la data di rimozione e la lettura e la data di posa del nuovo strumento di misura.

**Qualora si trattasse di una nuova installazione, nel campo «lettura vecchio misuratore al cambio» andrà indicato il volume scaricato fino alla data di installazione del nuovo misuratore** (es. nuova installazione al 01/06, indicare volume scaricato dal 01/01 al 31/05).

Si dovranno allegare le foto dei misuratori in cui siano visibili le letture.

## Nuova Dichiarazione

vermezzo test

1 ————— 2 ————— 3 **Scarico** ————— 4

È obbligatorio presentare la dichiarazione per ogni scarico associato al tuo profilo. Inserisci i dati richiesti e, una volta completata la procedura del primo scarico, potrai passare a quello successivo

Dati Scarico 1: S-026304 +

Relazione tecnica +

Dati misuratore +

Dati delle analisi -

**Per il presente scarico puoi caricare delle analisi, vuoi inserirne una?**

Sì  No

**Dichiarazione analisi per lo scarico 1: S-026304**

**REGOLE DI COMPILAZIONE ANALISI**

- Caricare 1 sola analisi relativa all'anno della dichiarazione (preferibilmente effettuata nello stesso punto di campionamento in cui avviene il controllo di Gruppo CAP).
- Caricare anche il rapporto di prova/certificato di analisi. Non devono essere inserite analisi effettuate da Gruppo CAP e/o ATO CNM.
- Non inserire analisi effettuate da Gruppo CAP, ATO CNM e/o presso laboratori interni.
- Non inserire valori medi di più analisi.

Ulteriori parametri, diversi da quelli indicati, non sono necessari per il calcolo della tariffa.

**Informazioni principali dell'analisi**

Data campionamento\*  Inserisci data

Data consegna/colazione laboratorio\*  Inserisci data

Data arrivo analisi\*  Inserisci data

Data emissione rapporto di prova\*  Inserisci data

Punto di prelievo\*  Inserisci punto di prelievo

Laboratorio\*  Inserisci laboratorio

## Analisi qualità acque scaricate



L'azienda potrà caricare 1 sola analisi svolta in regime di autocontrollo per ciascuna linea di scarico relativa all'anno della dichiarazione (es. per quest'anno relativa al 2024).

Si dovrà necessariamente allegare il rapporto di prova (o certificato di analisi) e compilare tutti i campi richiesti.

I tecnici di ALFA valuteranno successivamente, in caso non si dispongano di almeno 3 analisi derivanti da campionamenti svolti dal Gestore ALFA, di verificare e validare le stesse.

## Parametri analisi

### Istruzioni di compilazione dei campi

- Per i decimali usa la virgola e non il punto (es. 0,005).
- In caso di valori inferiori al limite di rilevabilità indica il valore "≤", come riportato sul rapporto di prova/certificato di analisi (es "≤0,005").
- Non compilare campi inserendo valori uguali a 0.
- Se un parametro non è stato analizzato lascia il campo vuoto.

<b>Alluminio (Al)</b>	<b>Azoto Ammoniacale (come NH4)</b>	<b>Azoto nitrico (NO3)</b>
Inserisci alluminio mg/l	Inserisci Azoto Ammoniacale mg/l	Inserisci NO3 mg/l
<b>Azoto nitroso (NO2)</b>	<b>Azoto totale</b>	<b>BOD</b>
Inserisci NO2 mg/l	Inserisci Azoto totale mg/l	Inserisci BOD mg/l
<b>Cloruri (Cl)</b>	<b>COD</b>	<b>Cromo totale (Cr)</b>
Inserisci Cloruri (Cl) mg/l	Inserisci COD mg/l	Inserisci Cromo totale (Cr) mg/l
<b>Ferro (Fe)</b>	<b>Fosforo totale (P)</b>	
Inserisci Ferro (Fe) mg/l	Inserisci Fosforo totale (P) mg/l	
<b>Grassi e oli animali e vegetali</b>	<b>Manganese (Mn)</b>	
Inserisci grassi e oli animali e vegetali	Inserisci Manganese (Mn) mg/l	
<b>Solfati (SO4)</b>	<b>Solfati (SO3)</b>	<b>Solidi Sospesi Totali (SST)</b>
Inserisci Solfati (SO4) mg/l	Inserisci Solfati (SO3) mg/l	Inserisci Solidi Sospesi Totali (SST) mg/l
<b>Tensioattivi totale</b>		
Inserisci Tensioattivi Totale mg/l		

\*Campi obbligatori

◀ INDIETRO

CONTINUA

SALVA IN BOZZA

Puoi salvare i dati inseriti fin qui e riprendere la compilazione in un secondo momento.

## Analisi qualità acque scaricate.



All'interno della pagina relativa alle analisi sono indicati tutti i dettagli.

L'azienda dovrà compilare tutti i campi richiesti relativi ai parametri analizzati.

Si dovrà necessariamente allegare il rapporto di prova (o certificato di analisi), senza il quale i tecnici ALFA non provvederanno a validare i parametri inseriti nel form.

**Nuova Dichiarazione**

vermezzo test

1 2 3 4

Scarichi

È obbligatorio presentare la dichiarazione per ogni scarico associato al tuo profilo.

**Linee di scarico**

S-026304 02883728	✔ Completo
-------------------	------------

< INDIETRO

AVANTI

SALVA IN BOZZA

Puoi salvare i dati inseriti fin qui e riprendere la compilazione in un secondo momento.

**Completata la parte relativa allo scarico non sarà più possibile modificarla.**

**Nel caso di più linee di scarico si potrà procedere alla compilazione delle ulteriori linee.**

**Terminata la compilazione di tutte le linee di scarico si potrà procedere all'ultimo step della dichiarazione.**

**Nuova Dichiarazione**  
vermezzo test

1 — 2 — 3 — **4** Riepilogo

Anagrafica azienda +

Approvvigionamenti +

Scarichi -

1.Scarichi : S-026304

Hai completato tutti i passaggi dell'autodichiarazione

SALVA IN BOZZA E CONSEGNA DOPO      CONSEGNA SUBITO

L'ultimo step è quello di riepilogo dove sono elencate tutte le informazioni inserite.

Verificata la correttezza dei dati si potrà premere «**consegna subito**» la dichiarazione oppure salvarla in bozza.

**Una volta consegnata la dichiarazione non si potrà più modificare.**

## Nuova Dichiarazione

vermezzo test

1

2

3

4

Riepilogo



Grazie, la dichiarazione n° [02883724/2021](#) è stata compilata correttamente e sarà sottoposta a verifica e validazione da parte del personale incaricato. [Scarica qui](#) il documento in formato PDF da conservare come ricevuta.

Se non riesci a scaricare il PDF clicca qui

TORNA ALLA DASHBOARD

Sarà sempre possibile scaricare in formato pdf la copia della dichiarazione inserita.

Non verranno scaricati gli allegati e le foto inserite dal cliente nel corso della dichiarazione.

# Archivio Pratiche

## Archivio pratiche

Controlla lo stato delle pratiche che hai inviato per richiedere la modifica dei dati aziendali oppure delle linee di scarico.

[VEDI TUTTE](#) →

**Pratiche dati aziendali e linee di scarico**

[VEDI TUTTE](#) →



Nella sezione «**archivio pratiche**» è possibile monitorare lo stato di avanzamento delle richieste di modifica dei dati anagrafici.

## Archivio pratiche

Puoi consultare i dati delle richieste inviate per modificare i dati dell'azienda e/o delle linee di scarico e controllare lo stato in cui si trovano.

FILTRI ^

Azienda	ID pratica	Data inserimento	Tipologia
Rossi s.p.a. ▾	Inserisci ID pratica	Scegli periodo	Tutte ▾
Modifiche richieste	Stato		
Tutte ▾	Tutti ▾	<input type="button" value="CANCELLA FILTRI"/> <input type="button" value="APPLICA"/>	

### Pratiche in corso

Nome azienda	ID pratica	Data inserimento	Tipologia	Modifiche richieste	Stato
Rossi s.p.a.	1670396	12/04/2022	Dati azienda	Partita IVA Ragione Sociale	Presa in carico
Rossi s.p.a.	1670396	10/04/2022	Linee di scarico	Portata autorizzazione giornaliera	→ Inviata

Nella sezione «**archivio pratiche**» è possibile monitorare lo stato di avanzamento delle richieste di modifica dei dati anagrafici

Per qualsiasi chiarimento e segnalazione di malfunzionamento  
vi chiediamo di scrivere a  
[produttivi@alfavarese.it](mailto:produttivi@alfavarese.it)

Per richiesta di creazione nuova utenza scrivere a  
[scarichi.industriali@alfavarese.it](mailto:scarichi.industriali@alfavarese.it)



## **Alfa Srl**

Via Bottini, 5  
21013 Gallarate (VA)

info@alfavarese.it | 0331 226.766

[www.alfanotizie.it](http://www.alfanotizie.it)

[www.alfavarese.it](http://www.alfavarese.it)

